


Фильтр и сетка фильтра с помещённым ржавым предметом до применения микробиологического способа очистки





Тот же фильтр и сетка фильтра с предметом через два месяца после применения микробиологического способа очистки

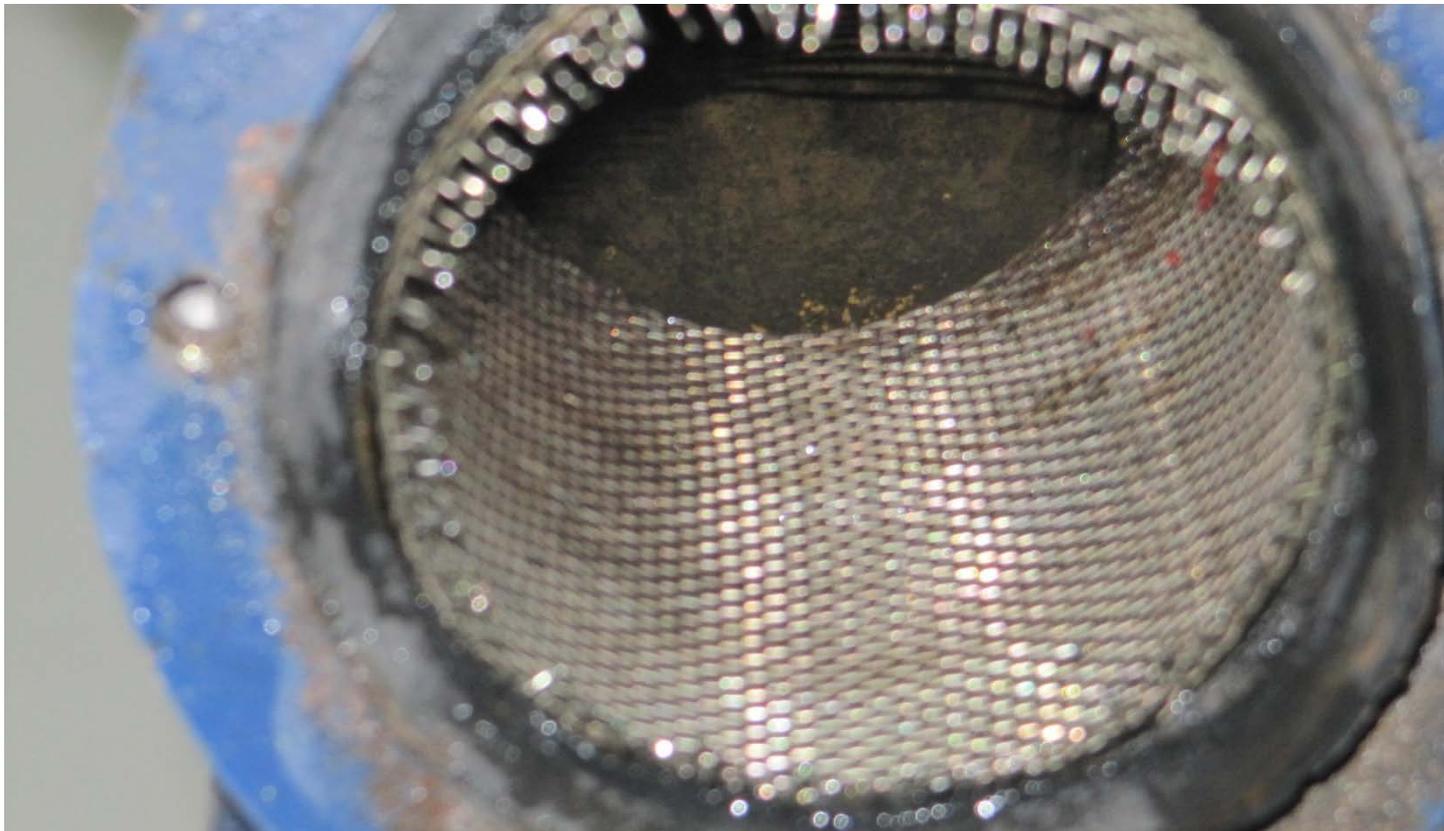



Эффект очистки трубопроводов системы теплоснабжения (ЖКХ).


Временная разница 40 дней





Пластинчатый испаритель градирни и сетка фильтра системы ледяной воды до применения микробиологического способа очистки



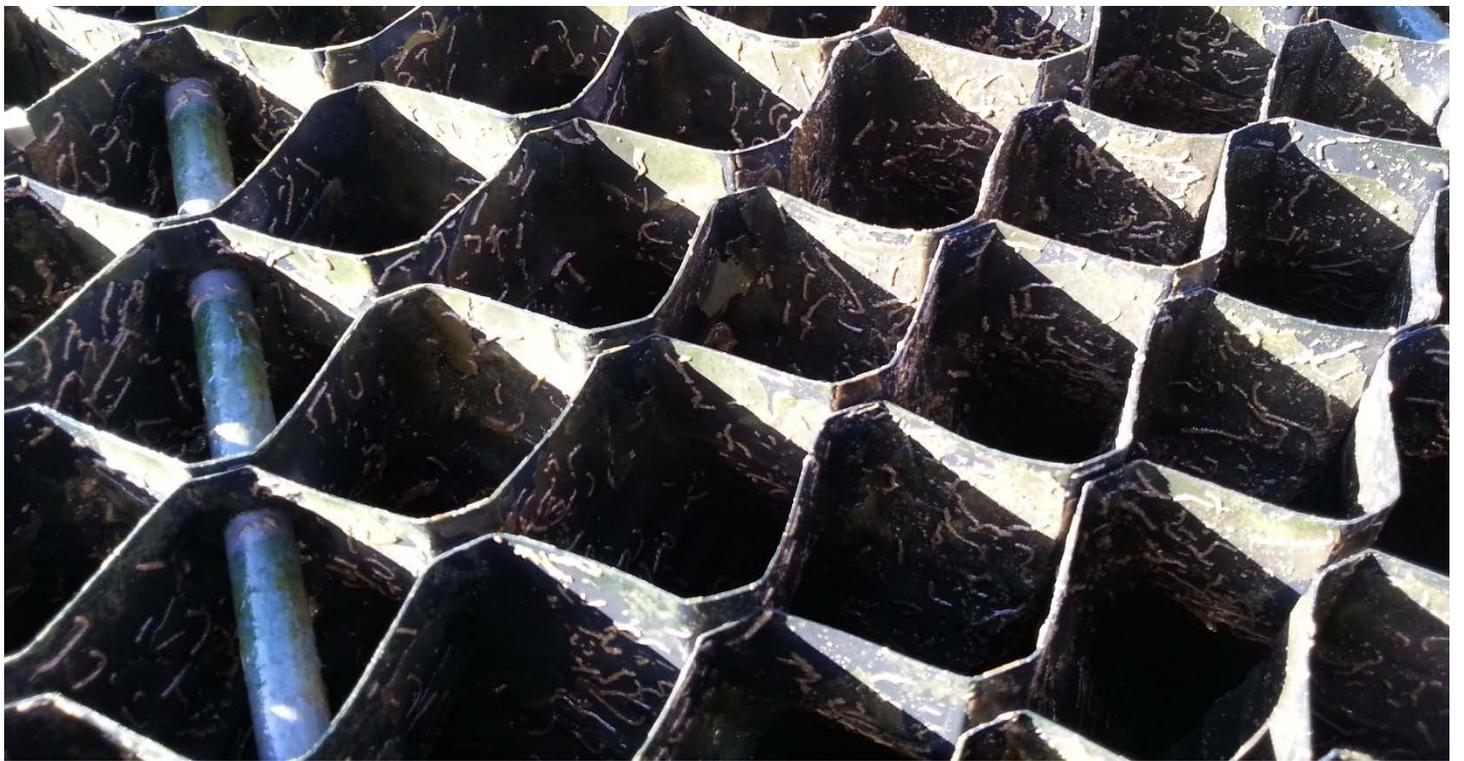

Пластинчатый испаритель градирни и сетка фильтра системы ледяной воды через 45 дней с момента применения микробиологического способа очистки






Демонстрация эффекта на предметах, помещённых в обычную пластиковую ёмкость (вариант без движения жидкости). Временной интервал 60 дней.





Демонстрация эффекта на предметах, помещённых в воду, слитую из отопительной системы до внесения микробиологического состава в систему теплоснабжения.

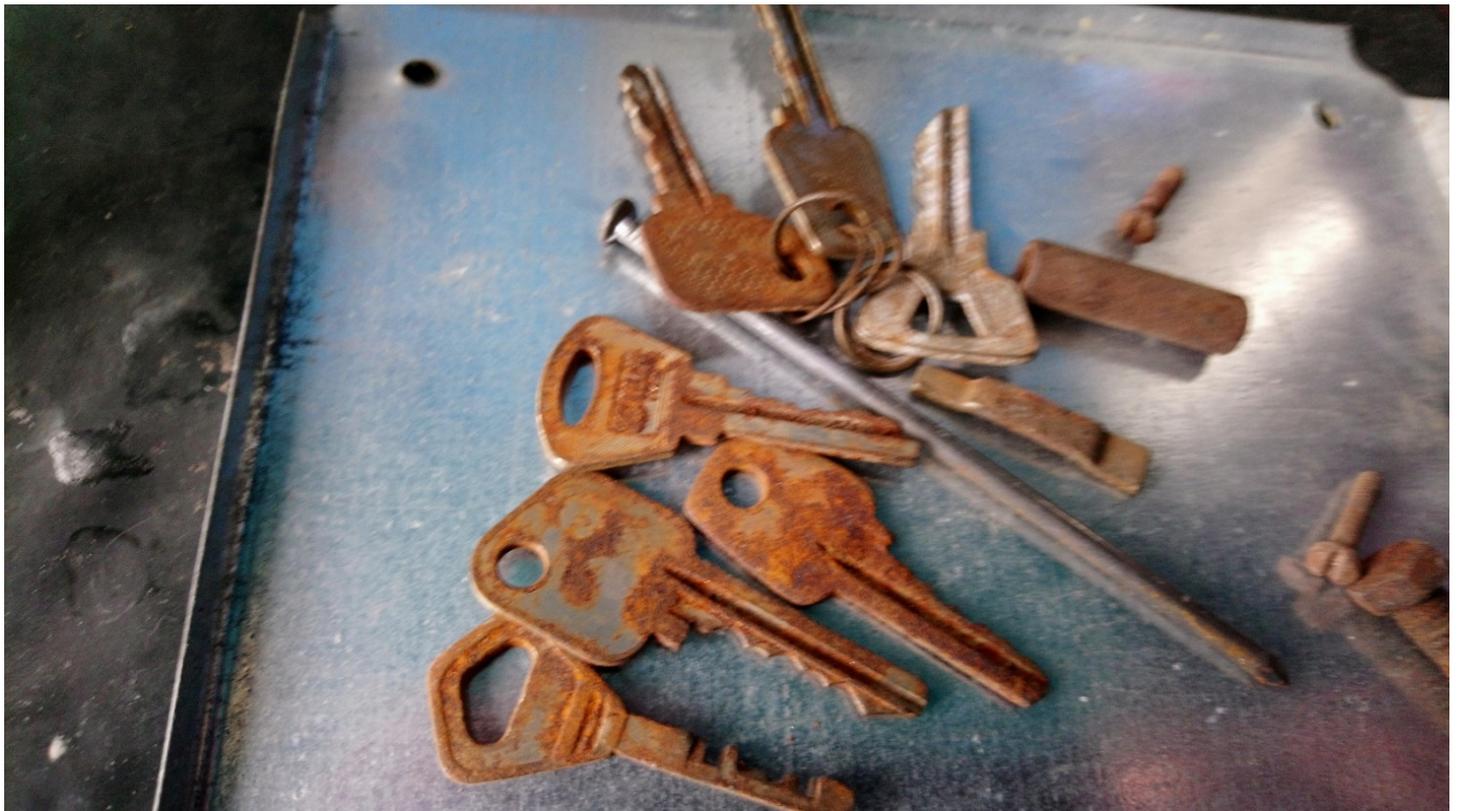



Эффект. Временной интервал 60 дней.





Теплообменник (циркулирующая вода см. стр. 7) . Срок эксплуатации 10 лет.

Эффект после применения способа.

